


# 屋内配置図及び入居状況


1F

[H21. 12. 25現在]

※ 満室

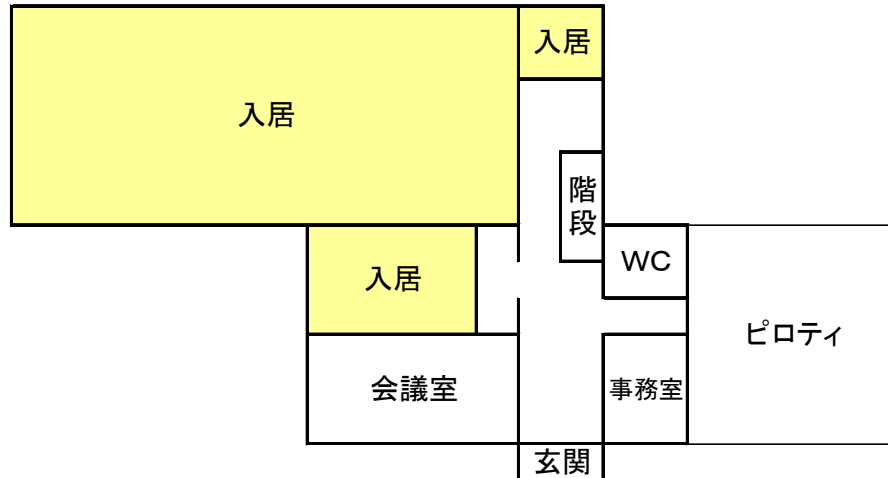

2F

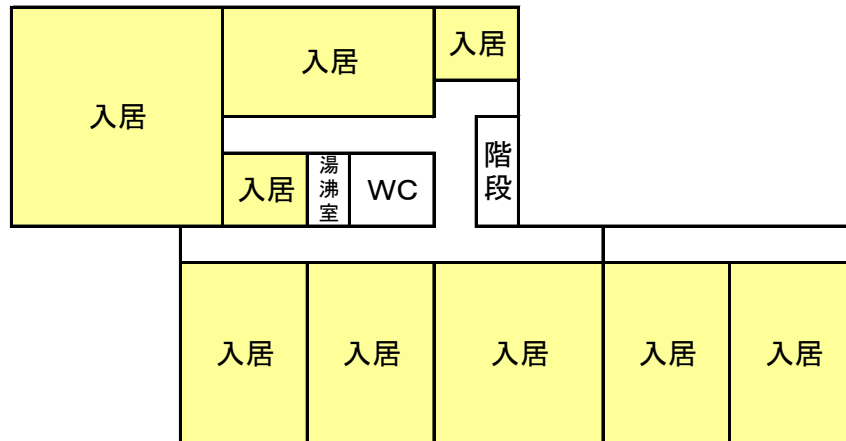

## AIS の内部に影響を与える恐れのある実験

### 別記 (例示)

- 有害な微生物（病原菌等）を扱う実験
- 動物を扱う実験
- ポリ塩化ビフェニール等の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に定める第1種特定化学物質を使用する実験。ただし、標準物質として分析試験に用いる場合を除く。
- 放射性同位元素を使用する実験。ただし、法令に基づき放射性同位元素をユニットとして組み込んだ機器類の使用は可能。
- 多量の煤煙及び悪臭を発生させる実験。ただし、外部に漏洩しないよう必要な措置を施した場合を除く。
- 他の研究室に重大な影響を与える恐れのある振動及び騒音並びに強力な電磁場を発生させる実験。ただし、外部に対して必要な措置を施した場合を除く。
- 多量の危険物等（消防法別表等）を使用し、火災及び爆発等の恐れのある実験。

### 問い合わせ先

財団法人みやぎ産業振興機構（総務課）

仙台市青葉区上杉 1-14-2

TEL 022-225-6636 FAX 022-263-6923

soumu@joho-miyagi.or.jp